


Instrukcja do przedstawienia oferty na montaż wkładu kominowego na budynku WM Mazurska12 w Gołdapi


Opis:

Montaż wkładu kominowego z blachy żaroodpornej wraz z frezowaniem na długości od pierwszego piętra do wysokości korony komina dla przewodu dymowego nr 78 – zgodnie z opinią kominiarską i rysunkiem kominów wskazanym poniżej, przed montażem wkładu przewód należy oczyścić z sadzy smołowej.

Wykonanie prac należy zgłosić do odbioru przez Zakład kominiarski w Olecku.



SPÓŁDZIELNIA "KOMINIARZ" W OLSZTYNIE
Partner Krajowej Izby Kominiarzy
Członek Europejskiej Federacji Mistrzów Kominiarskich
Członek Kominiarskiej Fundacji Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska
Biuro Zarządu: 10-062 OLSZTYN, ul. Jagiellończyka 19



Teren działalności:
woj. warmińsko-mazurskie
i podlaskie

SPÓŁDZIELNIA
wykonuje usługi poprzez
Zakłady Kominiarskie
w zakresie:

Zyszczenia i sprawdzania
rzewodów kominowych
w oparciu o obowiązujące
orzędzi

Przeprowadzania inwentaryzacji i okresowej kontroli rzewodów kominowych dymowych, spalinowych, wentylacyjnych)

Wykonywania usług leconych pokrewno omiarskich

Spółdzielnia współdziała w zakresie:

poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego zapobiegania zatruciom i wybuchom gazów racjonalnego gospodarowania paliwami ochrony środowiska naturalnego

Gołdap, dnia 22.06.2022 r.

OPINIA NR 018182


Z wyników kontroli w budynku w Gołdapi
ul. Mazurska nr 12 lokal nr 8 i 7
zleconej przez Miłosława Mestawicze
wykonanej przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego
Kwasemisz Tomasz
przy udziale niejamey lotaki
w dniu 22.06.2022 stwierdza się co następuje:

Sprawdzono przewodów kominowych na szczelność, sprawność podłożenia Kp i Co2. Wynikiem sprawdzenia stwierdza się niespełnienie wymogów przewodów należy przewidywać od klatki Co1 lokal nr 8 i 7 do klatki do miejsc: Kominów (korony kominów).

uwagi: To wykonanie zezwoli do Zakładu Kominiarskiego w Olecku

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i telefonu, które są zbierane i przechowywane przez Spółdzielnię „KOMINIARZ” z siedzibą w Olsztynie, jako Administratora w celu realizacji na moją rzecz usług. /Rozp. PEIR (UE) z dn. 27.04.2016r., art.8 ust.1 lit. a), b) w sprawie ochrony danych osób fizycznych.

Opinię otrzymują:
1. Właściciel - zarządca obiektu budowlanego
2. Mistrz kominiarski przeprowadzający kontrolę




Tomasz Panasewicz
Mistrz Kominiarski
upr. nr 13965/16
przewodawca
uprawniony mistrz kominiarski

Załącznikami do oferty są :

Formularz ofertowy

Kosztyorys ofertowy / kalkulacja cenowa

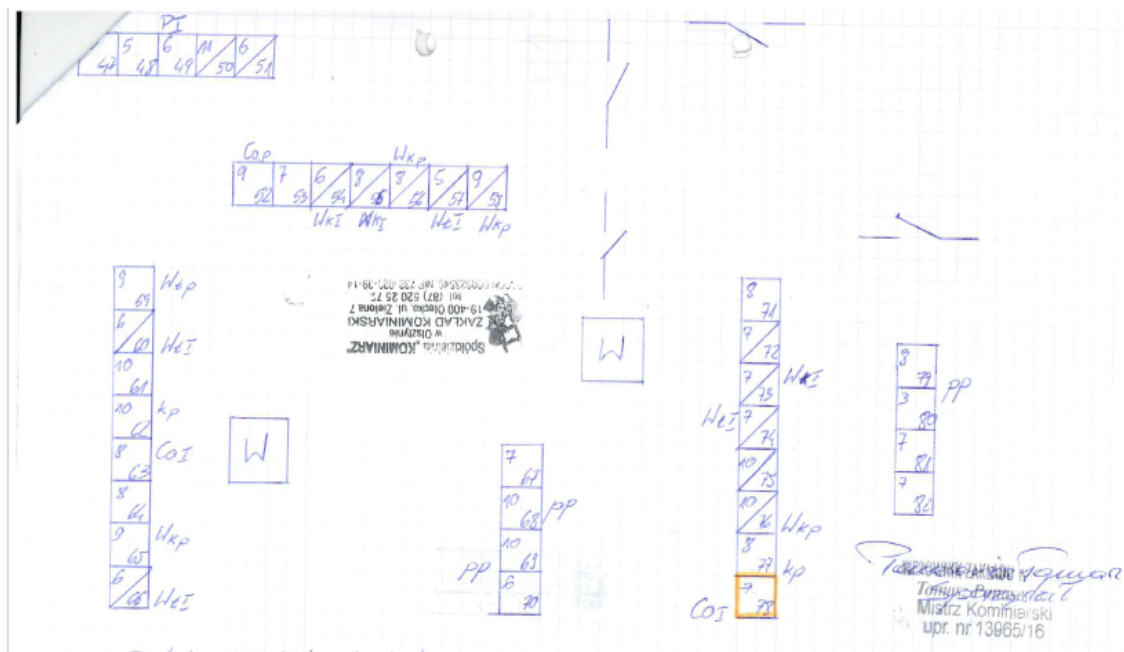

Przewód do uszczelnienia zaznaczono kolorem.



Termin i miejsce składania dokumentów:

Ofertę należy złożyć w sekretariacie ADM Góldap, ul. Konstytucji 3 Maja 3 lub mailowo k.kolodziejska@admgoldap.pl do 27.07.2022 r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.07.2022 r. o godzinie 8.00 w biurze ADM w pokoju nr 4. W przypadku składania ofert drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.

ADM w Góldapi zastrzega prawo z rezygnowania z zebranych ofert podania przyczyn i bez zwrotów dokumentów.

Kamila Kołodziejska

Dział Techniczny